

製品品質管理報告書

(コンクリート品質証明及び強度試験報告)

製品種: 浄化槽用床版

種類: RC-10

会社名: 富山コンクリート工業株式会社

工場名: 小栗工場

工場長

佐藤

QC

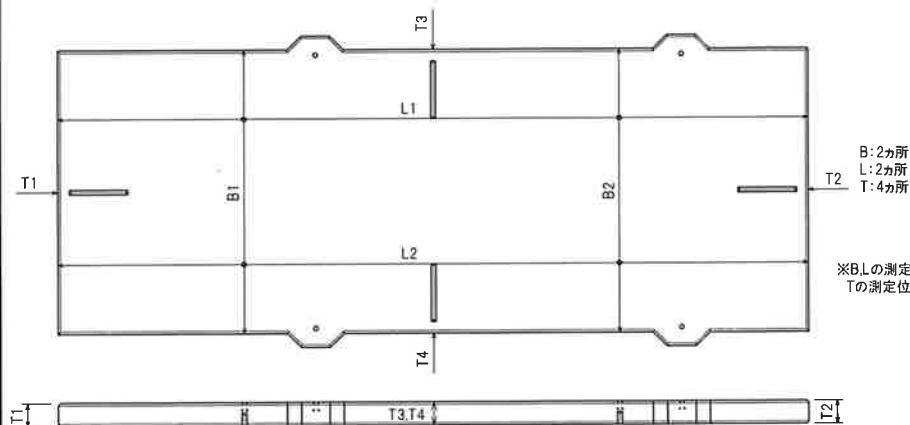
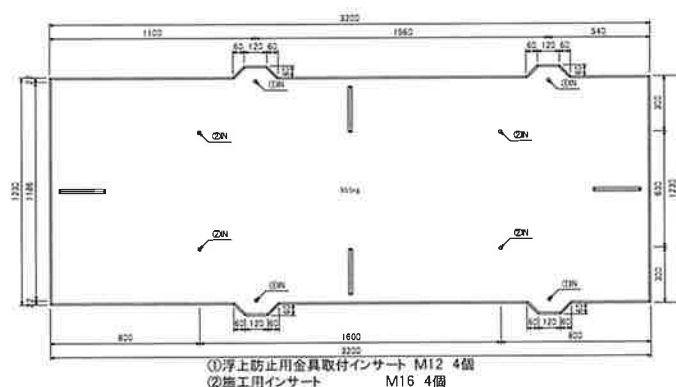
吉谷

検査係

吉谷

試料 No.	製造年月日	試験年月日	製造番号	材 齢	寸 法 検 査 (mm)								外 観	圧 縮 強 度 確 認 (N/mm ²) 設計基準強度: Fck=30.0 N/mm ² (判定基準: 平均Fck=30.0N/mm ² 以上)				総 合 判 定
					B1	B2	L1	L2	T1	T2	T3	T4		No.1	No.2	No.3	平均	
					1230	1230	3200	3200	100	100	100	100						
					+5 -3	+5 -3	+10 -5	+10 -5	+5 -2	+5 -2	+5 -2	+5 -2						
1	'22.1.7	'22.1.14	22.01.07	7	1231	1230	3200	3201	100	100	101	100	良	42.1	41.1	41.8	41.7	合格
2	'22.1.8	'22.1.15	22.01.08	7	1230	1231	3201	3200	101	100	101	100	良	41.8	40.4	39.9	40.7	合格

○寸法測定位置及び箇所

※B.Lの測定位置は吊上げ用インサートの位置とする。
Tの測定位置はB.Lのセンター位置とする。①浮上防止用金具取付インサート M12 4個
②施工用インサート M16 4個

PC版表示確認【側面】

型式名: RC-10
製造番号: 製造日(〇〇. 〇〇. 〇〇)

使用材料品質成績書確認

床板表示確認

セメント	骨 材		混和剤	アルカリ総量	アルカリシリカ反応性試験		鉄筋 (D10)	製造者社名 又は 略号	型式名	製造番号(製造日)
1月度	砕石2005	砕 砂	AE減水剤	1月度	2021年度 下期(2回/年)		12月度		RC-10	側面
合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	(注) 納入業者 からの 成績書	合・否	合・否	合・否	合・否